



TYP 3 izolacji ścian

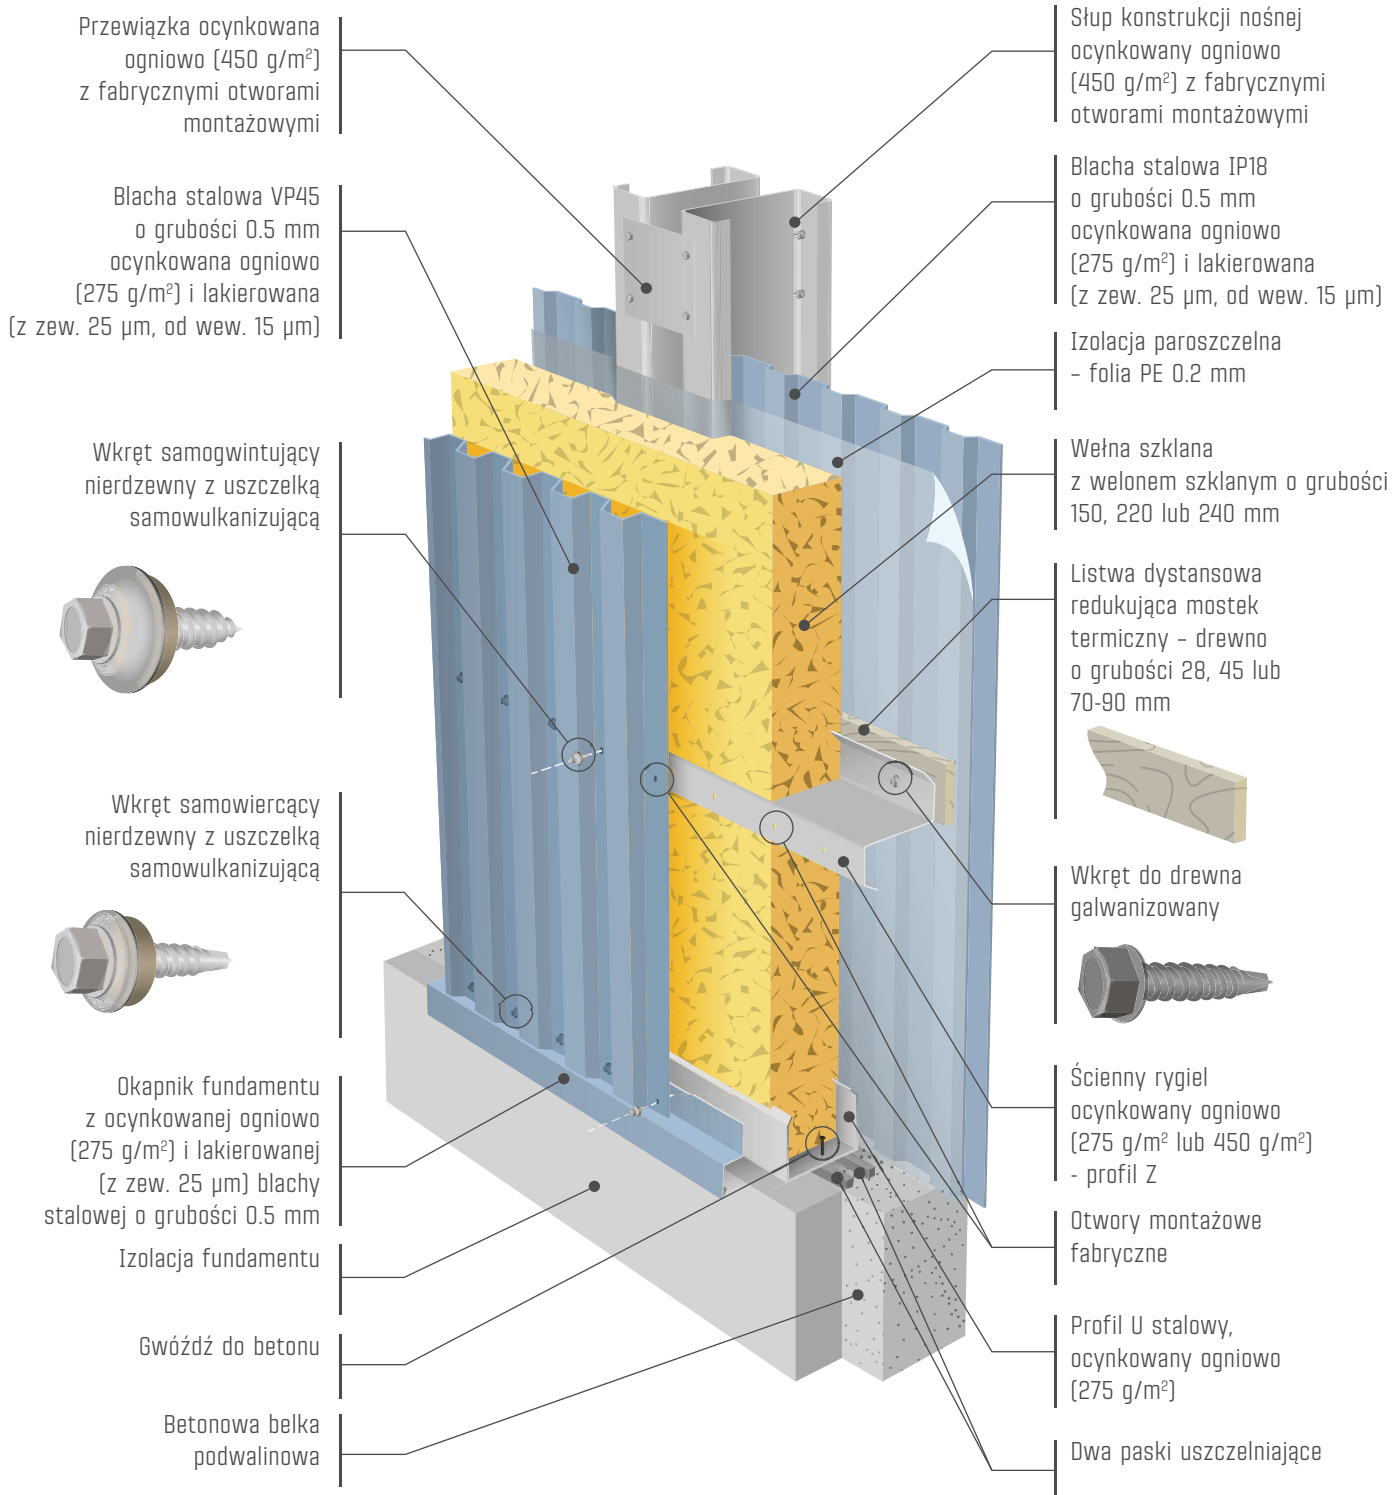

Certyfikat



EN 1090-1

Współczynniki
przenikania ciepła
 U_c [W/m²K]

	8-16°C	>16°C (2017)	>16°C (2021)
U_c wymagane	0.45	0.23	0.20
Grubość izolacji (mm)*	150	220	240
U_c	0.37	0.23	0.20
U_o	0.23	0.16	0.15

* Izolacja spełniająca wymagane U_c

LLENTAB

WWW.LLENTAB.PL

LLENTAB

WWW.LLENTAB.PL



PL2869 EMITER VII

POWIERZCHNIA	2669 m ²
KATEGORIA	Hale produkcyjne
IZOLACJA	Tak
NACHYLENIE DACHU	4°
WYSOKOŚĆ	3.5 + 7.3 + 4.8 + 4.8 m
DŁUGOŚĆ	30.0 + 33.1 + 33.1 + 33.1 m
SZEROKOŚĆ	33.9 + 33.9 + 8.0 + 8.0 m
KRAJ	Polska
MIEJSCOWOŚĆ	Gdańsk