


TYP 4 izolacji ścian



Certyfikat

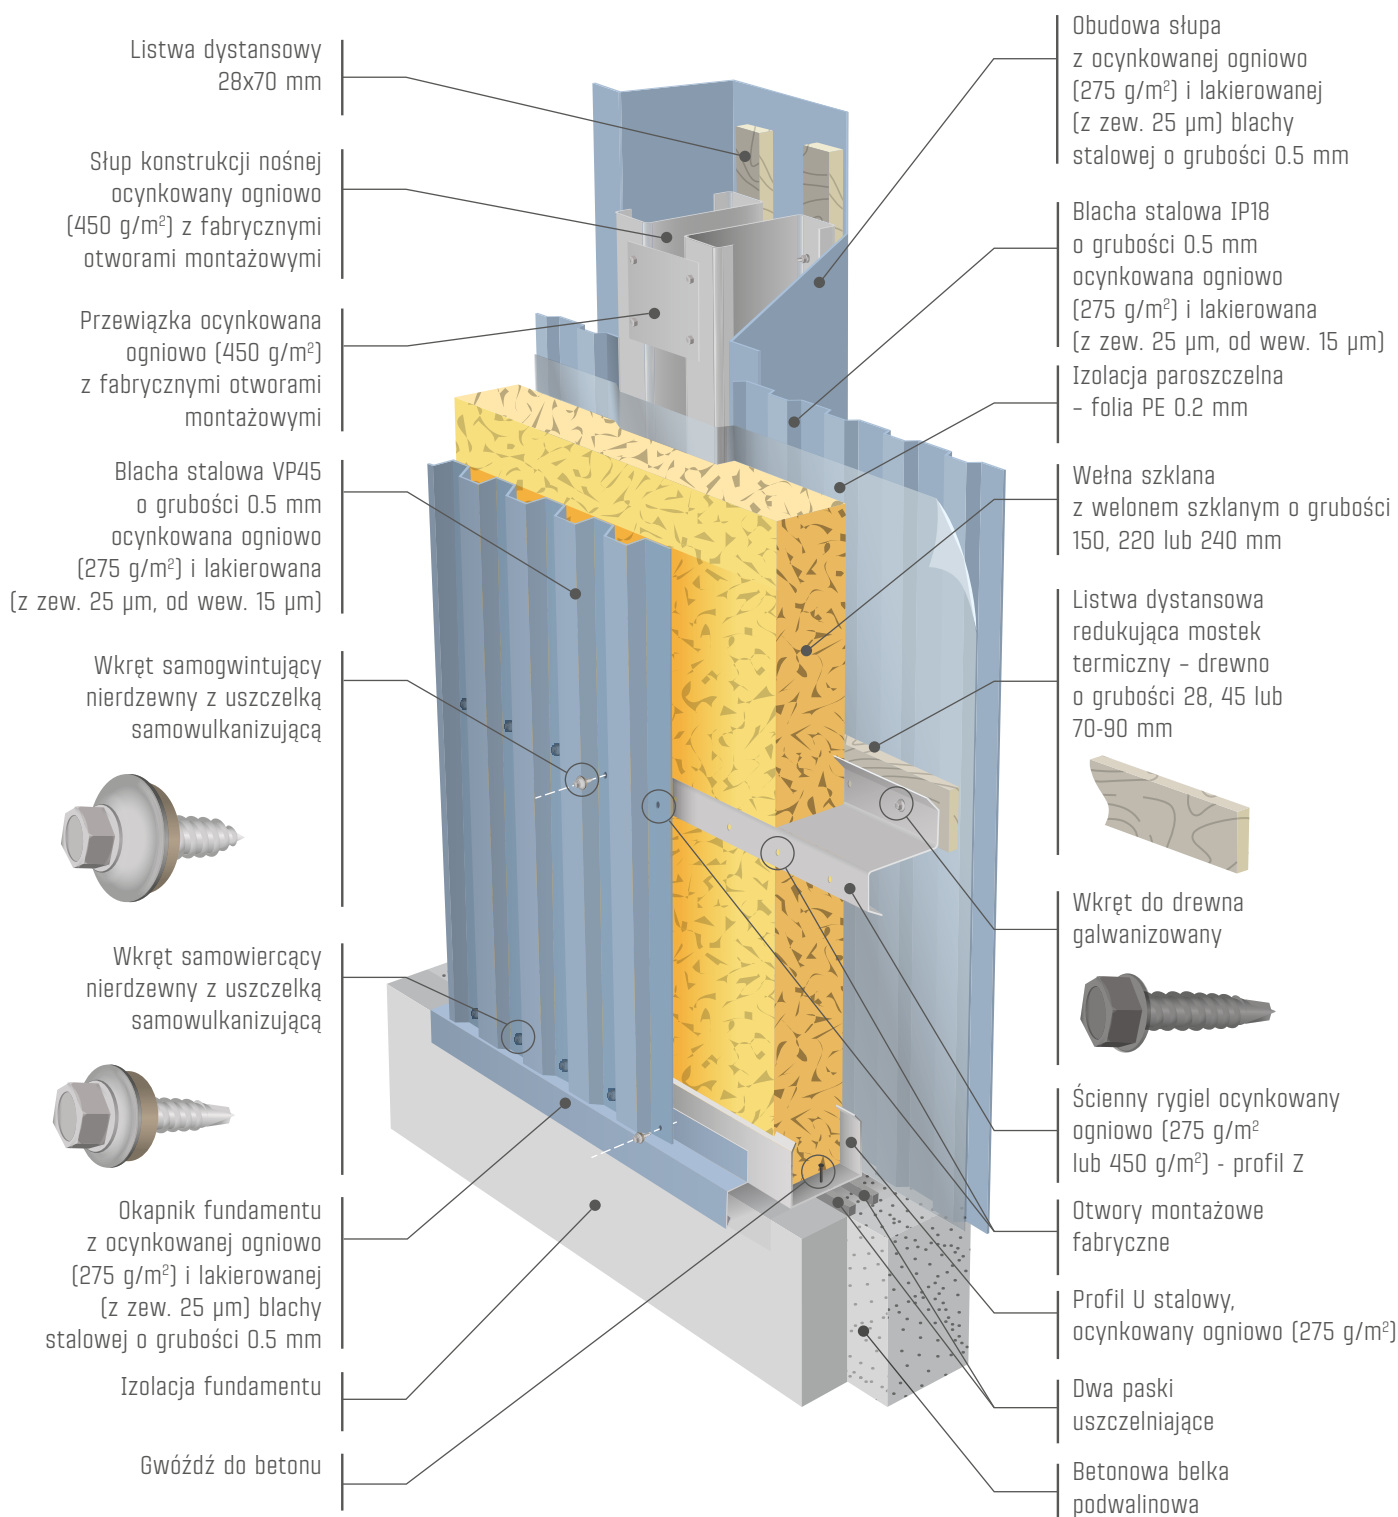

Współczynniki
przenikania ciepła
 U_c [W/m²K]

	8-16°C	>16°C [2017]	>16°C [2021]
U_c wymagane	0.45	0.23	0.20
Grubość izolacji (mm)*	150	220	240
U_c	0.37	0.23	0.20
U_0	0.23	0.16	0.15

* Izolacja spełniająca wymagane U_c

LLENTAB

WWW.LLENTAB.PL

LLENTAB

WWW.LLENTAB.PL



PL2002 ELEKTROS

POWIERZCHNIA	888 m ²
KATEGORIA	Hale produkcyjne
IZOLACJA	Tak
NACHYLENIE DACHU	7°
WYSOKOŚĆ	4.0 m
DŁUGOŚĆ	44.2 m
SZEROKOŚĆ	20.1 m
KRAJ	Polska
MIEJSCOWOŚĆ	Bolesławiec