


TYP 6 izolacji ścian – płyta warstwowa w układzie pionowym



Certyfikat

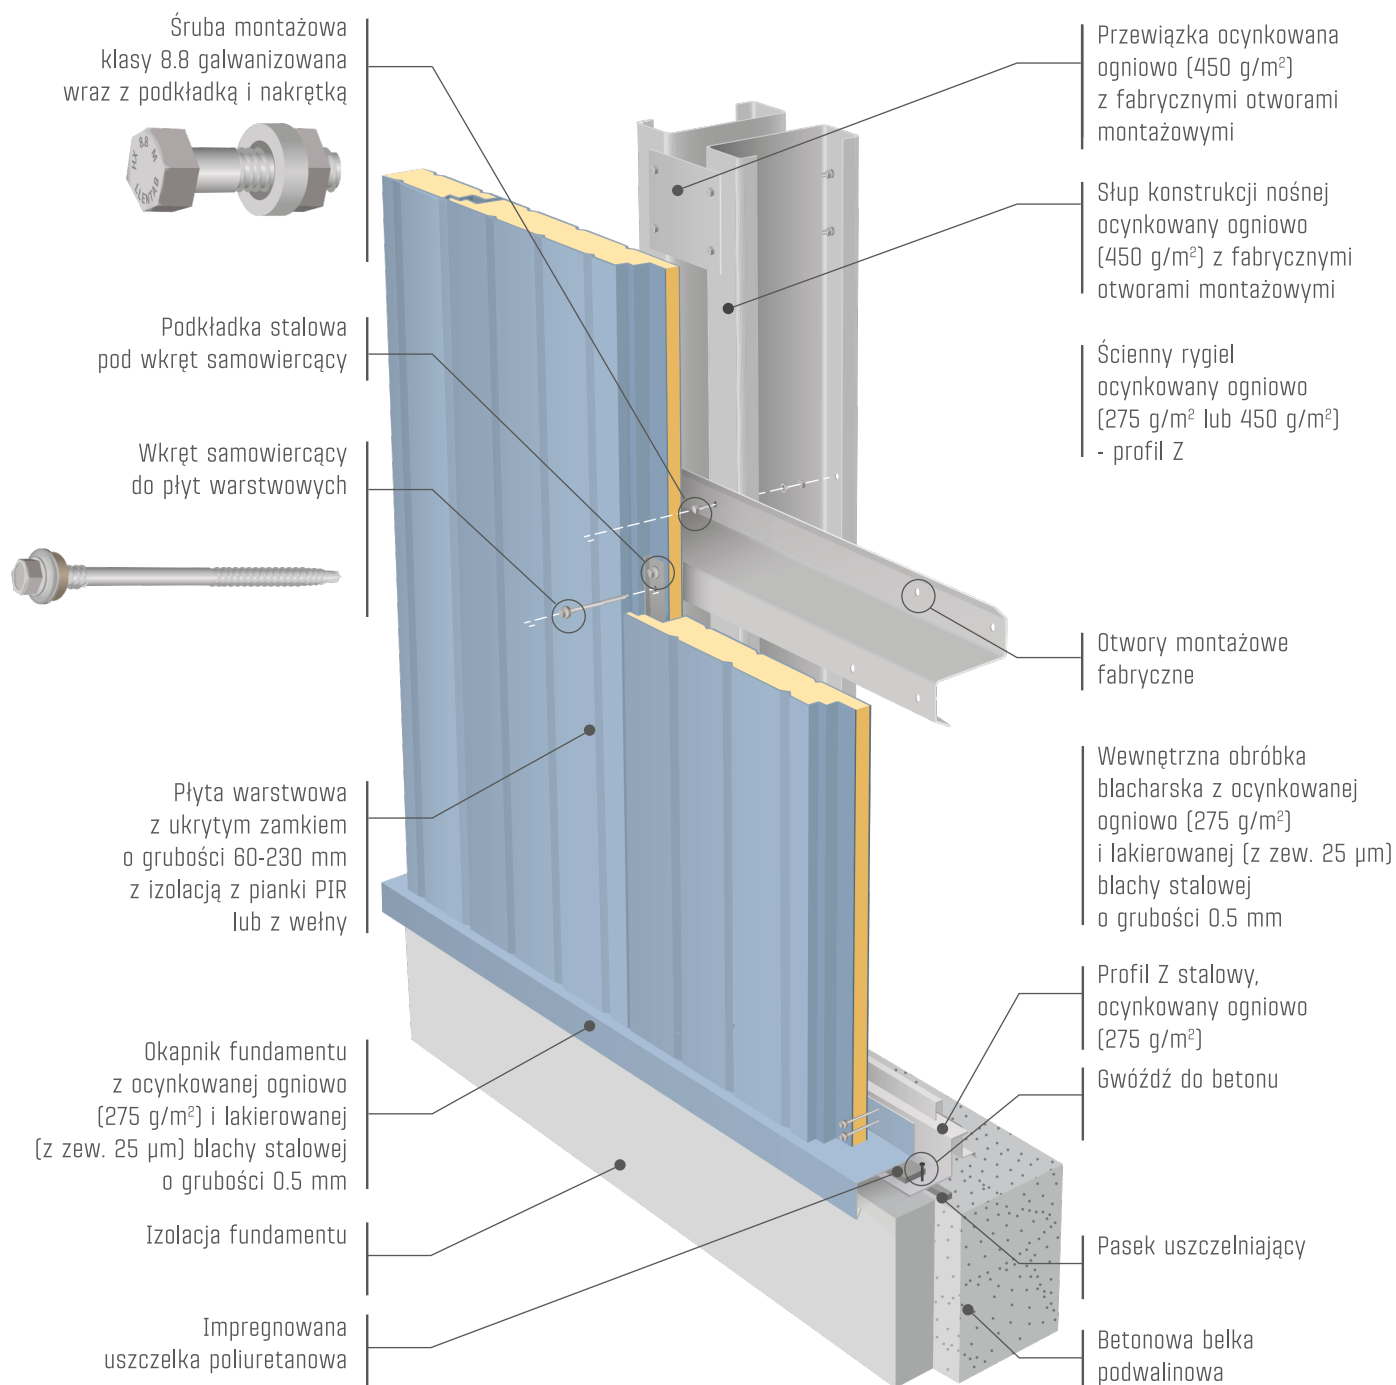

EN 1090-1

Współczynniki
przenikania ciepła
 U_c [W/m²K]

	wełna			pianka PIR		
	8-16°C	>16°C (2017)	>16°C (2021)	8-16°C	>16°C (2017)	>16°C (2021)
U_c wymagane	0.45	0.23	0.20	0.45	0.23	0.20
Grubość izolacji (mm)*	100	175	200	60	100	120
U_c	0.38	0.23	0.20	0.39	0.22	0.19
U_0	0.38	0.23	0.20	0.39	0.22	0.19

* Izolacja spełniająca wymagane U_c

LLENTAB

WWW.LLENTAB.PL

LLENTAB

WWW.LLENTAB.PL



PL4838 TRYUMF

POWIERZCHNIA	2682 m ²
KATEGORIA	Hale produkcyjne
IZOLACJA	Tak
NACHYLENIE DACHU	2°
WYSOKOŚĆ	5.2 + 7.6 + 7.6 m
DŁUGOŚĆ	72.5 + 72.5 + 31.4 m
SZEROKOŚĆ	24.7 + 6.7 + 12.9 m
KRAJ	Polska
MIEJSCOWOŚĆ	Stalowa Wola