


TYP 4 izolacji ścian

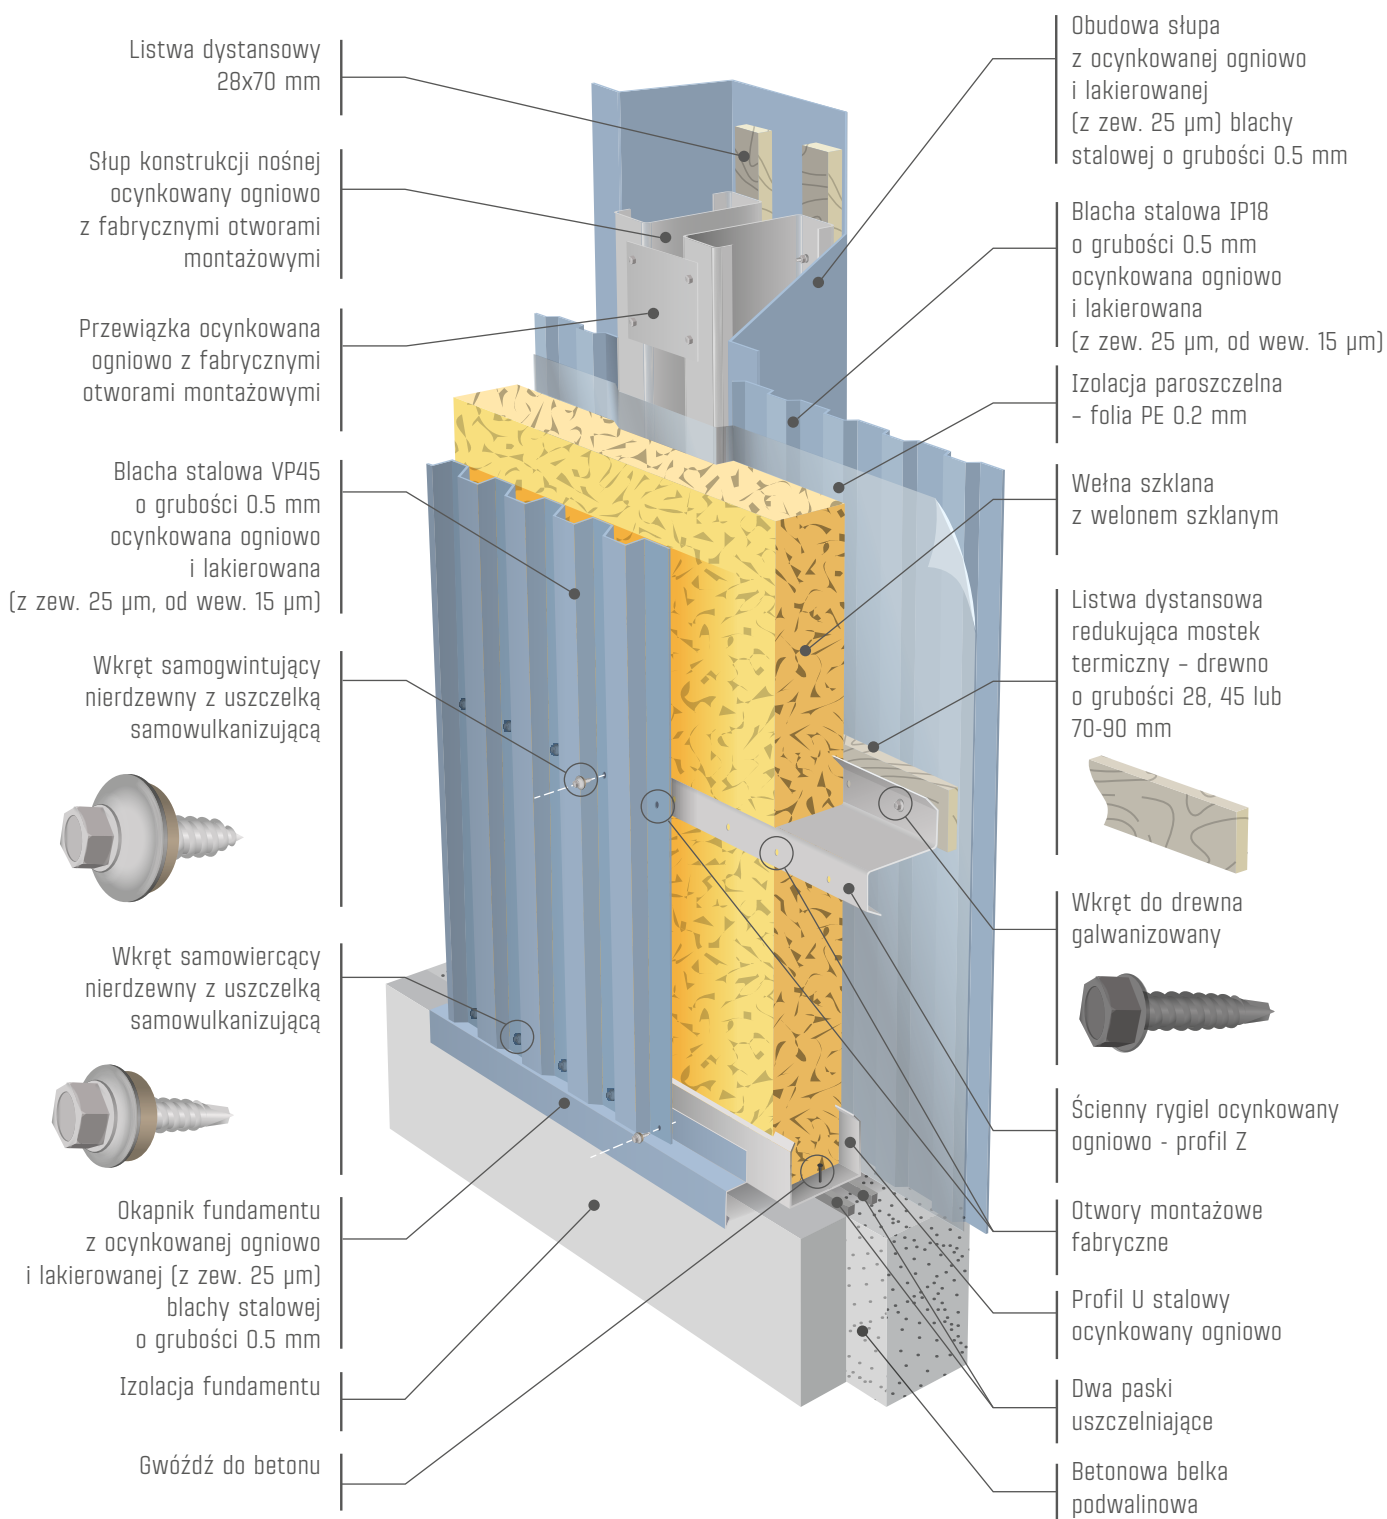

Certyfikat

CE
EN 1090-1

**Współczynniki
przenikania ciepła
 U_c [W/m²K]**

	8-16°C	>16°C (2021)
U_c wymagane	0.45	0.20
Grubość izolacji (mm)*	220	240
U_c	0.23	0.20
U_0	0.16	0.15

* Izolacja spełniająca wymagane U_c

LLENTAB

WWW.LLENTAB.PL

LLENTAB

WWW.LLENTAB.PL



PL2002 ELEKTROS

POWIERZCHNIA	888 m ²
KATEGORIA	Hale produkcyjne
IZOLACJA	Tak
NACHYLENIE DACHU	7°
WYSOKOŚĆ	4,0 m
DŁUGOŚĆ	44,2 m
SZEROKOŚĆ	20,1 m
KRAJ	Polska
MIEJSCOWOŚĆ	Bolesławiec