


TYP 5 izolacji dachu



Certyfikat

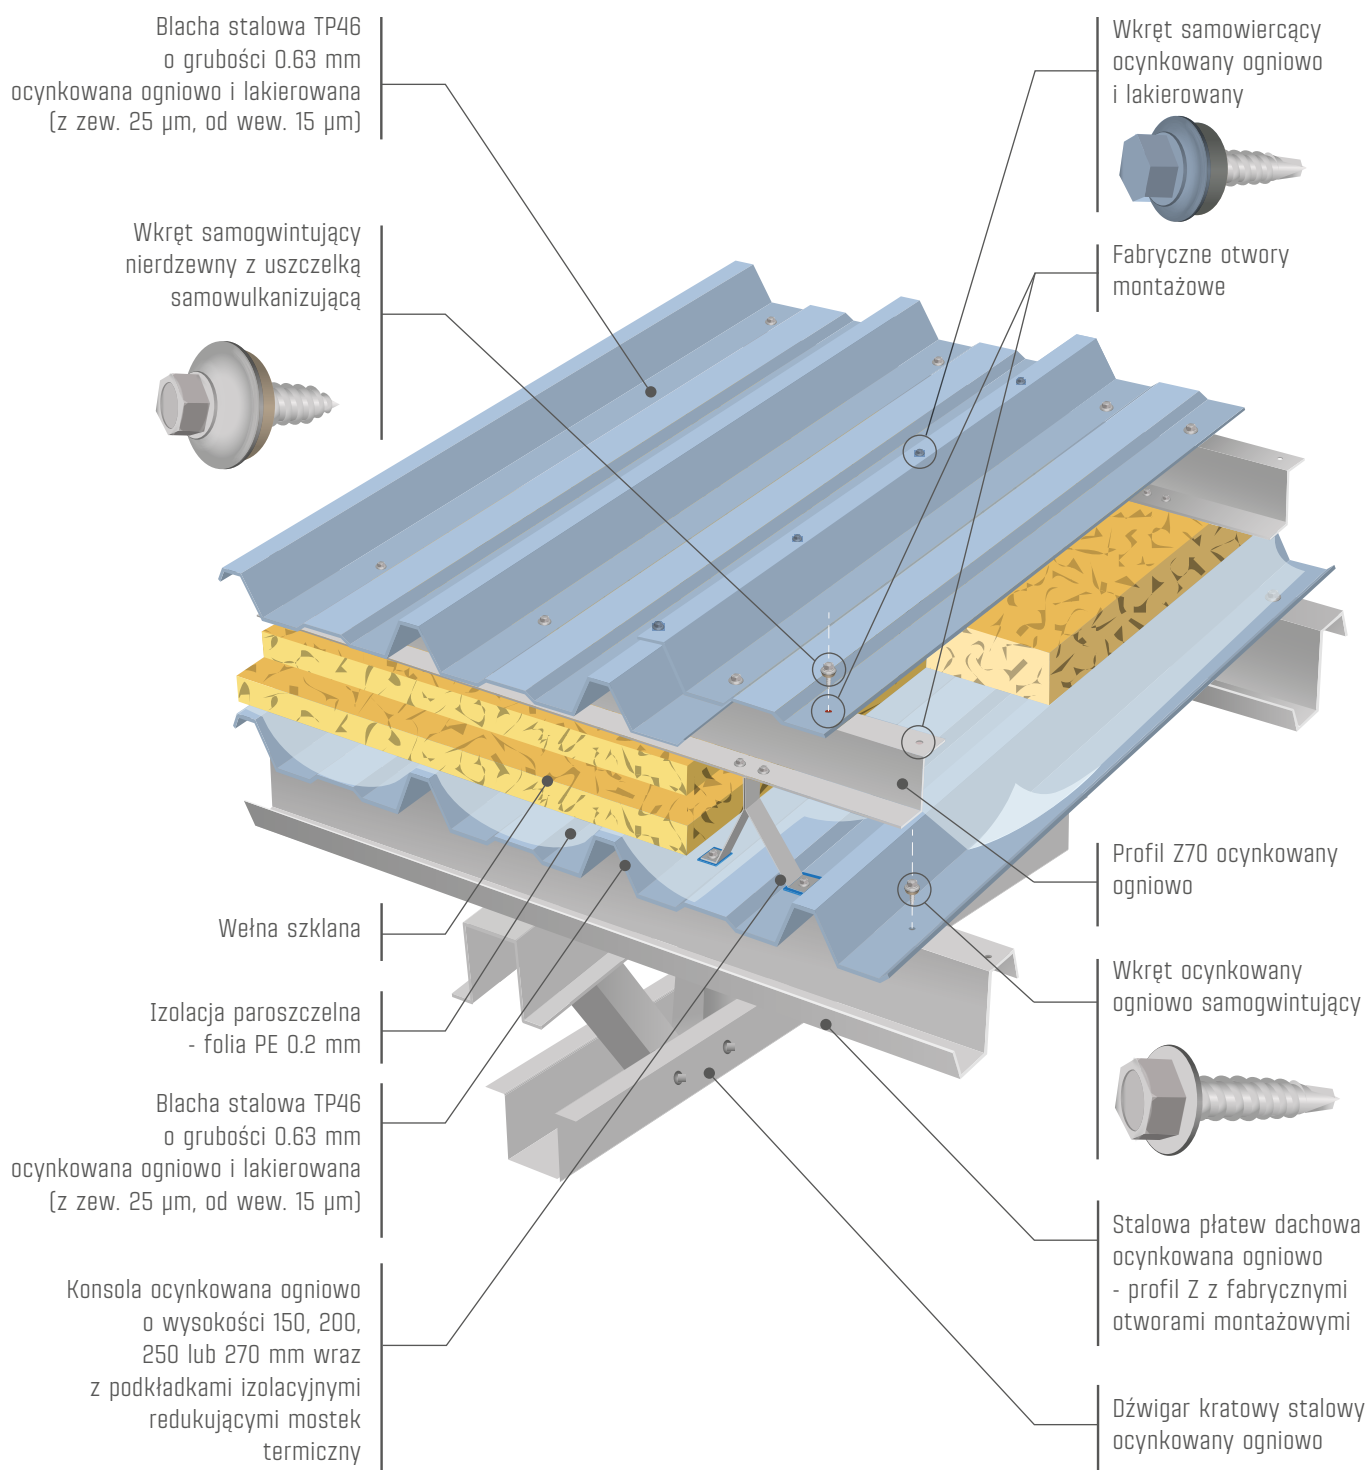

**Współczynniki
przenikania ciepła
 U_c [$\text{W}/\text{m}^2\text{K}$]**

	8-16°C	>16°C (2021)
U_c wymagane	0.30	0.15
Grubość izolacji (mm)*	150	270
U_c	0.29	0.15
U_0	0.23	0.13

* Izolacja spełniająca wymagane U_c

LLENTAB

WWW.LLENTAB.PL

LLENTAB

WWW.LLENTAB.PL

PL3676 BOMA

POWIERZCHNIA	5733 m ²
KATEGORIA	Hale magazynowe
IZOLACJA	Tak
NACHYLENIE DACHU	6°
WYSOKOŚĆ	6.6 + 3.9 m
DŁUGOŚĆ	115.0 + 30.1 m
SZEROKOŚĆ	42.0 + 30.0 m
KRAJ	Polska
MIEJSCOWOŚĆ	Kazimierzowo